

Legende

Allgemein

- Schutzspezifischer Untersuchungsraum (5 km)
- Wirkzone 1,5 km
- ▭ Trassenkorridorsegment
- ▭ Bereich reduzierter Wirksamkeit LK 2 bis 5
- ▭ Trassenraum LK 2 bis 6
- ▭ Korridore anderer Abschnitte

Leitungskategorie (LK)

- 2- Nutzung Bestandsleitung (geringfügige Anpassungen)
- 4- Ersatzneubau
- 5- Parallelneubau
- 6- Neubau

Einstufung des Konfliktrisikos (flächig und linienförmig)


- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)

Erfassungskriterien, die durch die gezeigten Ergebnisse abgedeckt sind

Sonstige Erfassungskriterien

- Erholungswald
- Mindestens regional bedeutsames Gebiet zur landschaftsgebundenen Erholung
- Schutzwürdige Landschaft
- Historische Kulturlandschaft

© Geobase DE / BKD 2015
weitere Informationen unter: www.kmz.de

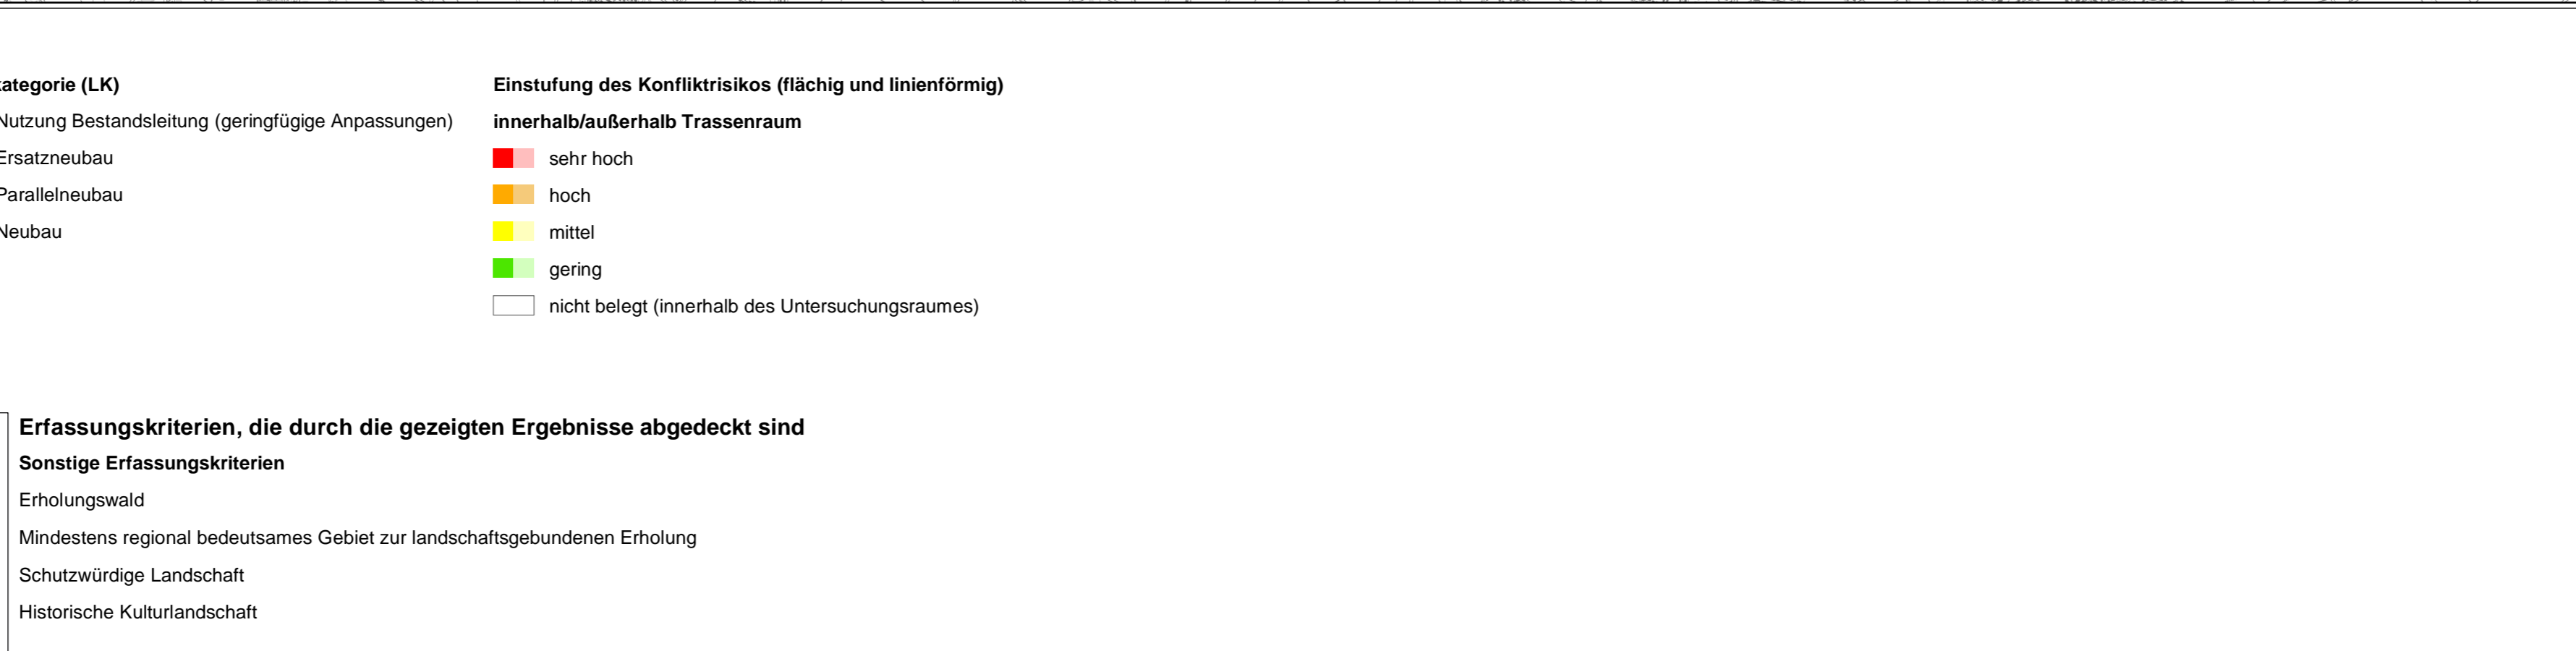

TransnetBW GmbH

TRÄNSNET BW

ERM GmbH

Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B Wallstadt - Philippsburg

Umweltbericht der Vorhabenträgerin

Schutzgut Landschaft Konfliktkrisiko Trassenachse

Maßstab: A0 Maßstab: 1:50.000
 Entwurfs: SRF Status: Bericht
 Geprüft: BVS Geprüfter: November 2017
 6.2.5.2.5