

**Legende**

**Allgemein**

- Schutzspezifischer Untersuchungsraum (500 m)
- ▭ Trassenkorridorsegment
- ▭ Trassenraum LK 2 bis 6
- ▭ Korridore anderer Abschnitte

**Leitungskategorie (LK)**

- 2 - Nutzung Bestandsleitung (geringfügige Anpassungen)
- 4 - Ersatzneubau
- 5 - Parallelneubau
- 6 - Neubau


**Einstufung des Konfliktrisikos (flächig)**

- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)

**Erfassungskriterien, die durch die gezeigten Ergebnisse abgedeckt sind**

- Wälder
- Biotopschutzwald
- Bodenschutzwald
- Schönwald
- Bannwald
- Wald

© GeoBasis DE / BKG 2015  
www.geo-basis.de/infocenter/infocenter.c2.6

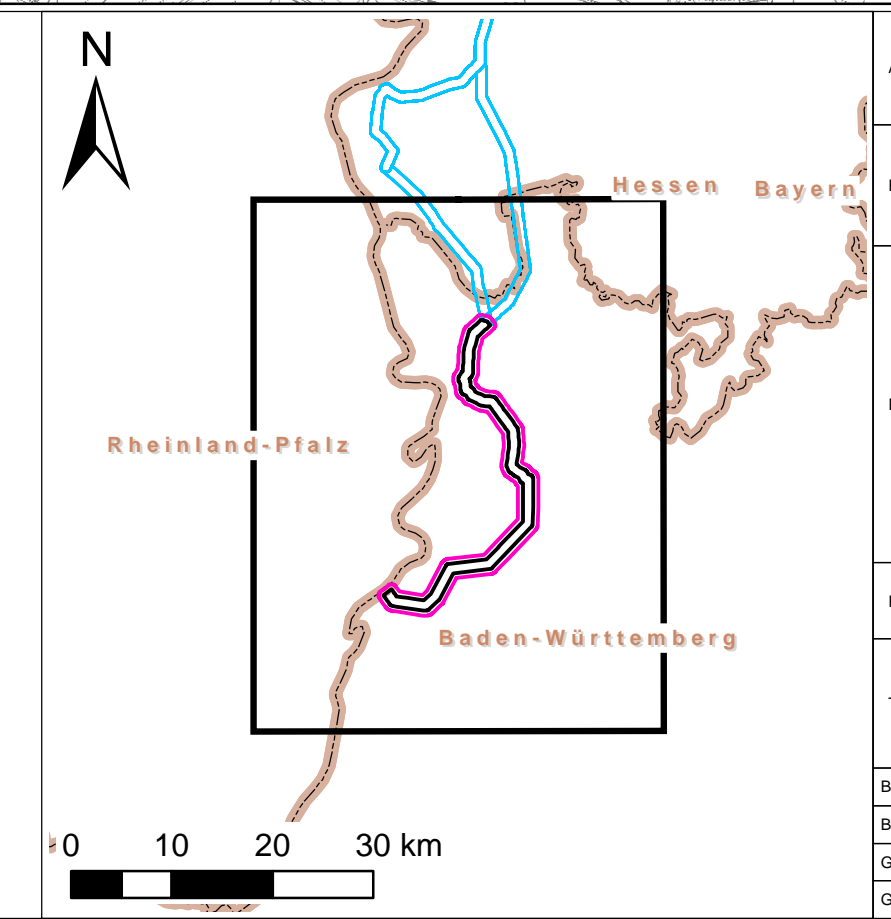

TransteBW GmbH  
Autograph: Partner Platz 17  
70714 Stuttgart

ERM GmbH  
Erstellt durch: ERM  
10323 Neuss-Steinberg  
Tel. +49 (0) 2202 206-0  
Fax. +49 (0) 2202 206-202

**Höchstspannungsleitung  
Osterath - Philippsburg  
Gleichstrom  
Abschnitt B  
Wallstadt - Philippsburg**

Phase: Umweltbericht der Vorhabenträgerin

Thema: Schutzgut Tiere, Pflanzen & die biologische Vielfalt  
Konfliktrisiko Trassenachse

Blattgröße: A0 Maßstab: 1:50.000  
Erfassungszeitraum: 2017  
Geodatenformat: SRS Dateiname: Bericht  
Datum: BVS Kennnummer: November 2017  
B.2.2.3.5