

Legende

Allgemein

- Schutzspezifischer Untersuchungsraum (5 km)
- Wirkzone 1,5 km
- Trassenkorridorsegment
- Bereich reduzierter Wirksamkeit LK 2 bis 5
- Trassenraum LK 2 bis 6
- Korridore anderer Abschnitte

Leitungskategorie (LK)

- 2 - Nutzung Bestandleitung (geringfügige Anpassungen)
- 4 - Ersatzneubau
- 5 - Parallelneubau
- 6 - Neubau

Einstufung des Konfliktrisikos (flächig und punktuell)


- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht belegt (Einerhalb des Untersuchungsraumes)

Erfassungskriterien, die durch die gezeigten Ergebnisse abgedeckt sind

Geschützte Teile von Natur & Landschaft nach BNatSchG

- Naturschutzgebiet (§ 23)
- Landschaftsschutzgebiet (§ 26)
- Naturpark (§ 27)
- Naturdenkmal (§ 28) (punktuell)
- Naturdenkmal (§ 28) (flächig)
- Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29) (punktuell)
- Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29) (flächig)

© GeoBasis DE / BKG 2015
www.geo-basis.de/infocenter/infocenter.c2.6

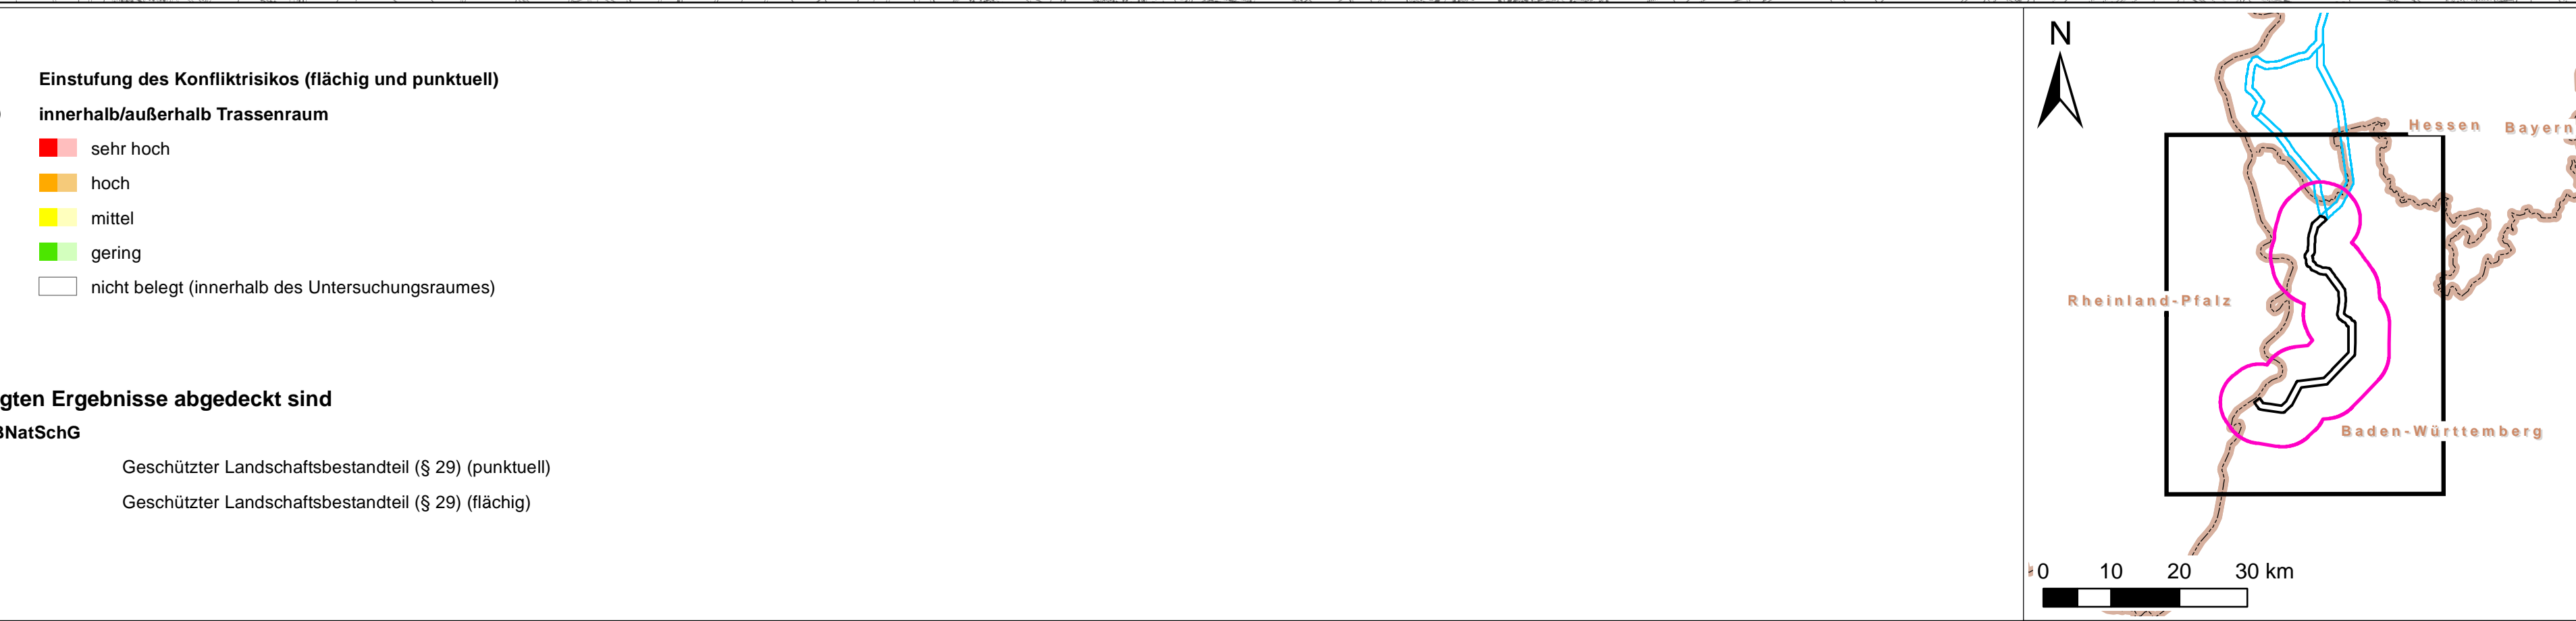

TransteBW GmbH
Autograph: Partner Platz 17
70714 Stuttgart

ERM GmbH
Helmholtzstr. 1
82535 Neu-Ulm

TRÄNSNET BW
ERM

Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Abschnitt B Wallstadt - Philippsburg

Umweltbericht der Vorhabenträgerin

**Schutzgut Landschaft
Konfliktrisiko Trassenachse**

Skizze: AD Maßstab: 1:50.000
Bearbeiter: JH Datum: Bericht
Genehmiger: SRE Status: November 2017
Drucker: BVS Koordinator: 8.2.5.1.6