


Auftraggeber: amprion GmbH  
 Auftraggeber: TRANSNET BW  
 Auftraggeber: ERM GmbH  
 Erweit. durch: ...  
 Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom  
 Phase: Grobkorridorfindung  
 Thema: Ergebnis der Grobkorridoranalyse

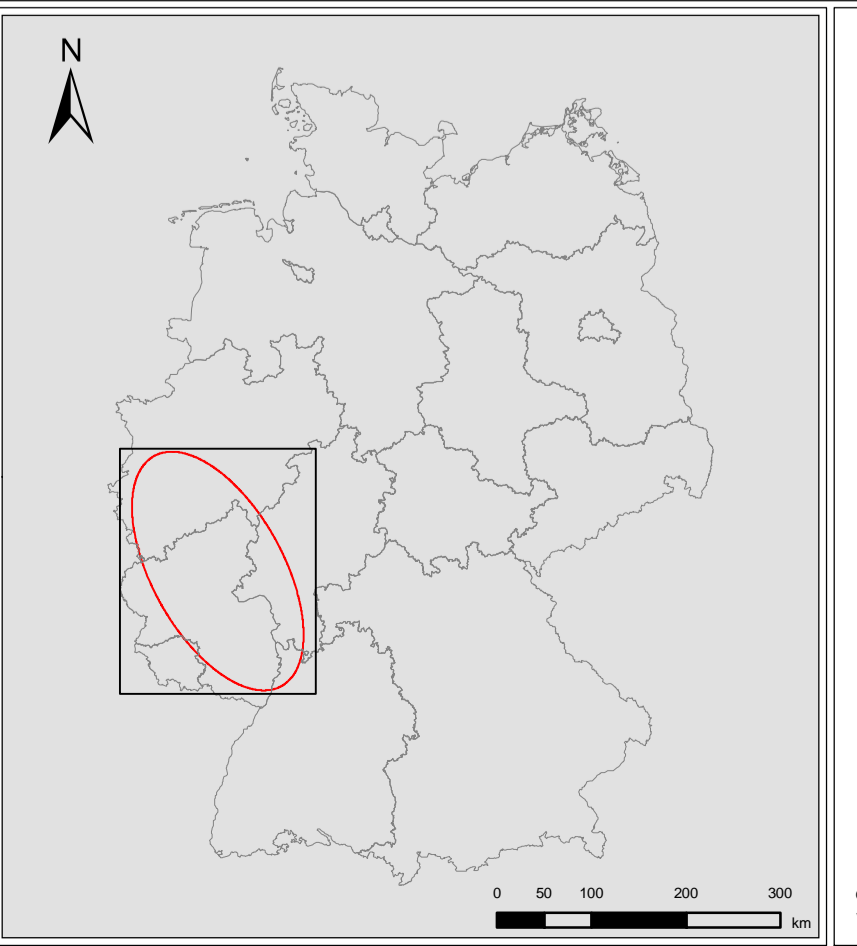

Legende		Bündelungspotenziale		Grobkorridore nach Ampelprüfung		Ergebnis der Ampelprüfung		Raumwiderstandsklasse	
	Untersuchungsraum		380-kV-Höchstspannungs-Freileitung		verbleibende Abschnitte		rot	Raumwiderstände im Riegel nicht überwindbar	I - sehr hoch
	Fließgewässer		220-kV-Höchstspannungs-Freileitung		entfallende Abschnitte		gelb	Raumwiderstände im Riegel überwindbar nach Einbeziehung spezieller Vorkehrungen	Ausschlusskriterien
	Staatsgrenzen		110-kV-Höchstspannungs-Freileitung		verbleibende Abschnitte		grün	Raumwiderstände im Riegel überwindbar ohne Vorkehrungen (da konkret-räumliche Ausstattung einer Freileitung nicht signifikant entgegenstehen)	sonstige Kriterien
	Bundesländergrenzen		Bundesautobahn		entfallende Abschnitte				alle Kriterien
									nicht qualifizierbar
									verbleibender Raum