

Legende

Allgemein

- Schutzspezifischer Untersuchungsraum (5 km)
- Wirkzone 1,5 km
- Trassenkorridorsegment
- Bereich reduzierter Wirksamkeit LK 2 bis 5
- Trassenraum LK 2 bis 6
- Korridore anderer Abschnitte

Leitungskategorie (LK)

- 2 - Nutzung Bestandsteilung (geringfügige Anpassungen)
- 4 - Ersatzneubau
- 5 - Parallelneubau
- 6 - Neubau

Einstufung des Konfliktrisikos (flächig und punktuell) - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Trassenkorridor)


- sehr hoch - voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkung mit erhöhter Bedeutung
- hoch - voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkung mit erhöhter Bedeutung
- mittel - voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkung mit nachrangiger Bedeutung
- gering - keine voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkung
- nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)

Erfassungskriterien, die durch die gezeigten Ergebnisse abgedeckt sind

Geschützte Teile von Natur & Landschaft nach BNatSchG

- Naturschutzgebiet (§ 23)
- Landschaftsschutzgebiet (§ 26)
- Naturpark (§ 27)
- Naturdenkmal (§ 28) (punktuell)
- Naturdenkmal (§ 28) (flächig)
- Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29) (punktuell)
- Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 29) (flächig)

© GeoBasis DE / BKG 2015
www.geo-basis.de/GeoBasis-DE/GeoBasis-DE-2.0

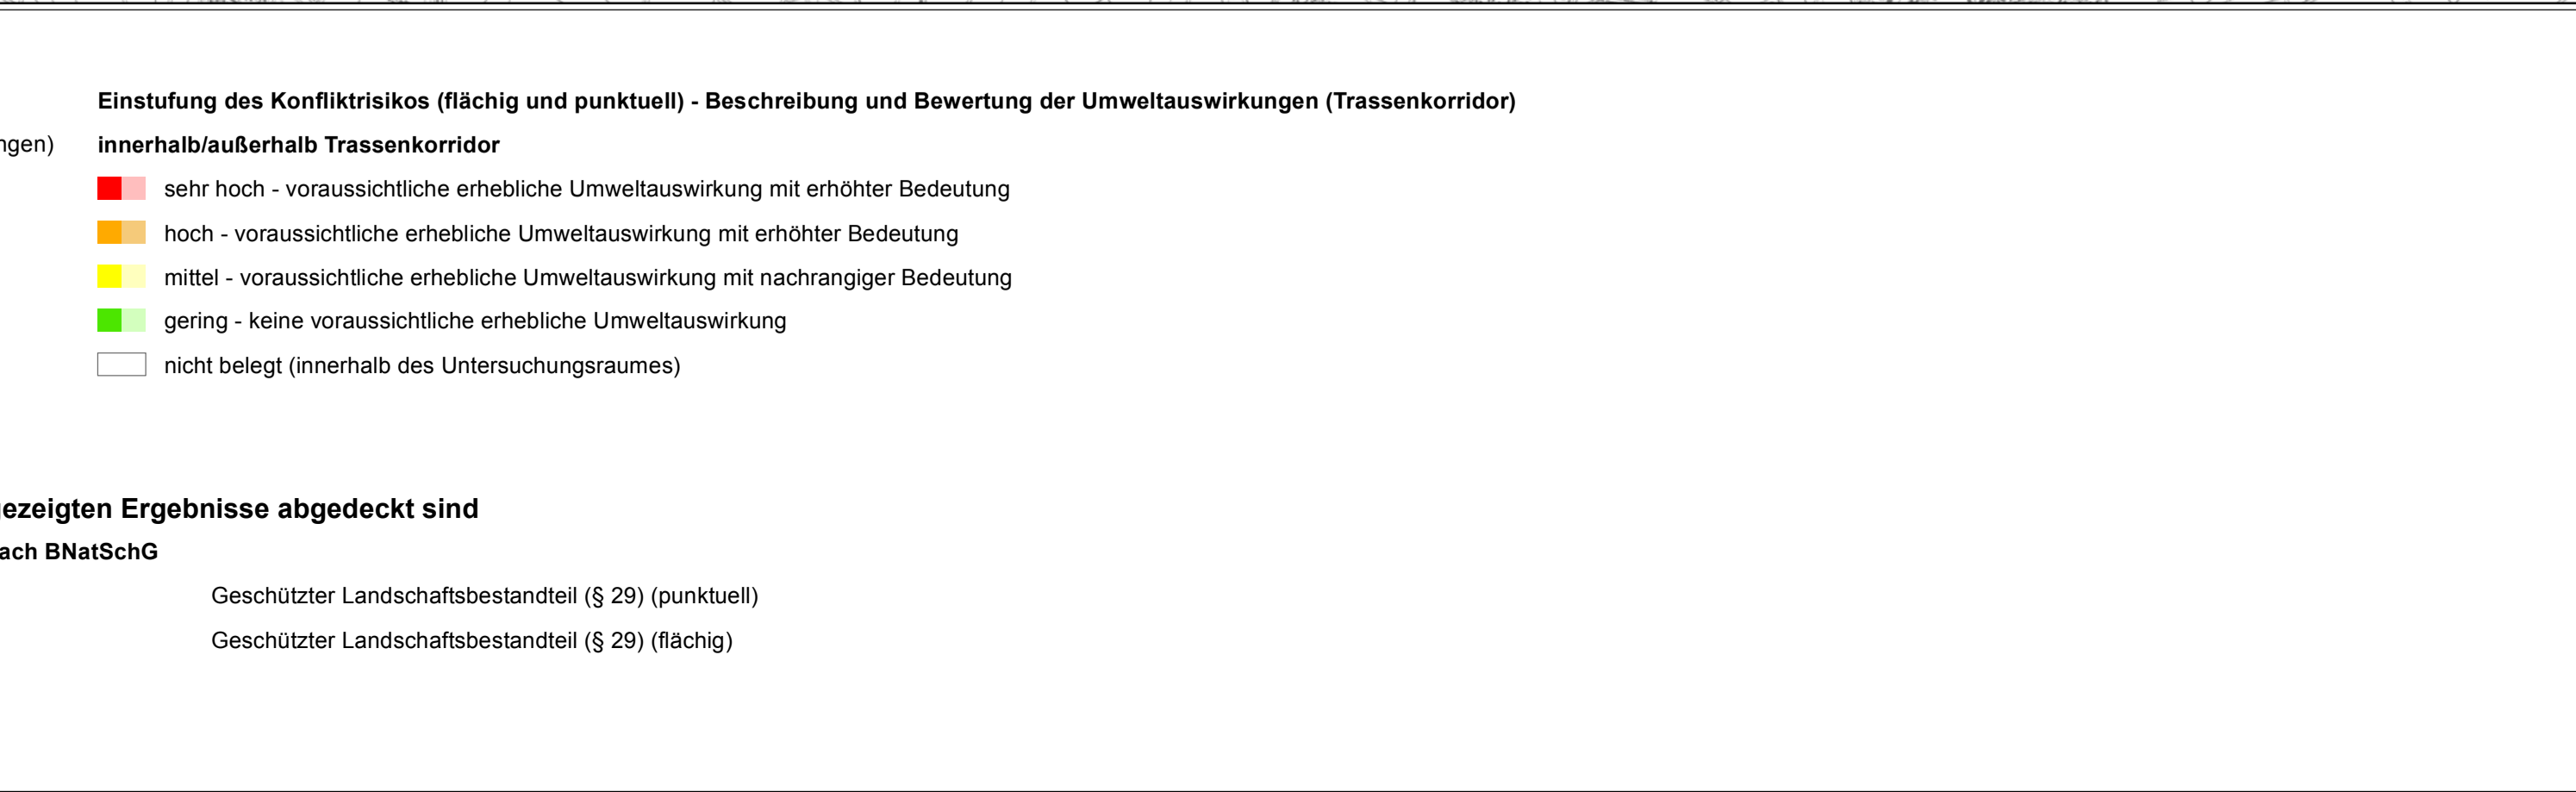

TransteBW GmbH
Autograph: TransteBW
ERM GmbH
Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg
Abschnitt B
Wallstadt - Philippsburg
Umweltbericht der Vorhabenträgerin
Schutzgut Landschaft Konfliktisiko Trassenkorridor
1:50.000
November 2017
B.2.5.1.4