
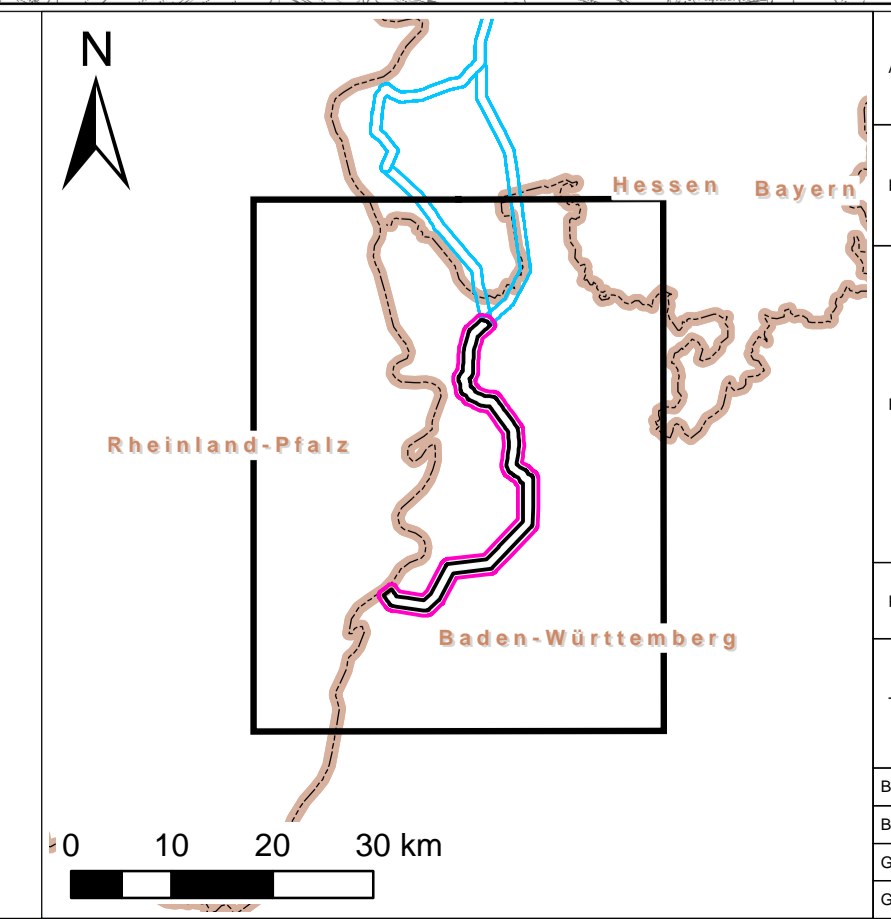


Legende

Allgemein	Schutzspezifischer Untersuchungsraum (500 m)	Vorbelastung	Wälder	Sonstiges
Trassenkorridorsegment	380-kV-Hochspannungsfreileitung	220-kV-Hochspannungsfreileitung	Biotopschutzwald	nicht belegt (innerhalb des Untersuchungsraumes)
Korridore anderer Abschnitte	110-kV-Hochspannungsfreileitung	Bundesautobahn	Bodenschutzwald	
			Schorzwald	
			Bannwald	
			Wald	

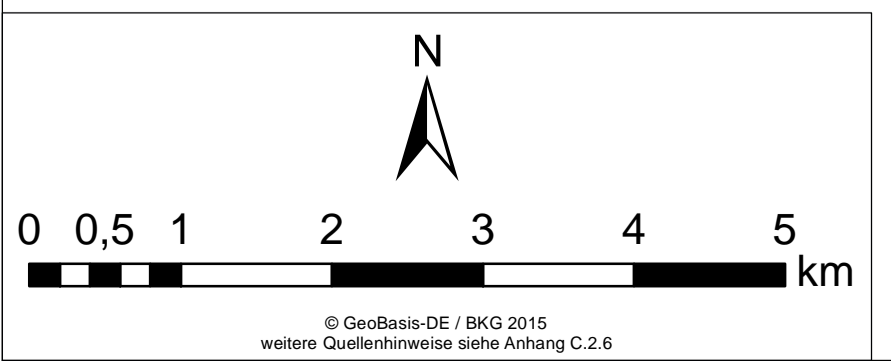

TransnetBW GmbH Auftraggeber: TransnetBW Partner Platz 17 70774 Stuttgart	
ERM GmbH Unternehmenskennzeichen: HR 15033 69234 Heidelberg	
Höchstspannungsleitung Osterath - Philippsburg Gleichstrom Abschnitt B Wallstadt - Philippsburg	
Projekt: Umweltbericht der Vorhabenträgerin Schutzgut Tiere, Pflanzen & die biologische Vielfalt Ist-Zustand	
Blauplan: A0 Blatt: 01 Geodaten: SRE Datum: BVS	Maßstab: 1:50.000 Datum: 11.11.2017 Bericht: November 2017 Version: 8.2.3.1